

KEURINGSVERSLAG VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE - HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE**Basis van het onderzoek: Controlebezoek van een bestaande installatie volgens boek 1: Deel 6 hoofdst. 6.5****Bijkomende / afwijkende beschikking: Bestaande gedeelten van huishoudelijke elektrische installaties uitgevoerd vanaf 1 juni 2020 (Deel 6 hoofdstuk 6.5 afd. 6.5.8.1)**

Ref:	Dossiernr:	Aanvrager:
Datum: 20/12/2024	C+46841	KEA
	Verslagnr: KV20548-MCH	Inspecteur: Mounier Chebil

Installatie	Eigenaar en/of beheerder	Verantwoordelijke werken
Huishoudelijke installatie	Naoufel Hadj Hassine	Onbekend
Van cromphoutstraat 27	Van cromphoutstraat 27	
9230 Wetteren	9230 Wetteren	
	Tel:	

Bouwjaar van de initiele installatie (*): Tussen 01/06/2020 en 01/06/2023
(*) Volgens verklaring van de klant

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 20/12/2049

Algemene gegevens elektrische installatie**Gegevens verdeler**

EAN: niet meegedeeld	Bescherming aansluiting: 40 A	☐ Budgetmeter
kWh meter nr.: 1SAG1100323521	Meterstand dag: 1916 kWh	Meterstand nacht: 2282 kWh

Gegevens installatie

Ontworpen voor: 230V (1N400V)	Voedingsleiding hoofdbord: 2 x 6 mm ²	
Max nominale stroom: 40 A	Type voedingsleiding: VOB	Type aardelektrode: pen/baar

Beschrijving installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA	
Aantal schakelborden: 2	Aantal eindstroombanen: 23

Schakelbord 1: Kast1	Schakelbord 2: Kast2
9 x 16A - 2P - C	5 x 16A - 2P - C
5 x 20A - 2P - C	2 x 20A - 2P - C
1 x 32A - 2P - C	1 x 25A - 2P - C
Differentiaalschakelaar 300mA - 40 - 2P Type: A Differentiaalschakelaar 30mA - 40 - 2P Type: A Differentiaalschakelaar 30mA - 40 - 2P Type: A	Differentiaalschakelaar 30mA - 40 - 2P Type: A

Controles

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☒ Montage | ☒ Toestellen |
| ☒ Materieel | ☒ I>/doorsnede | ☒ Schemas | ☒ Controle foutlus |
| ☒ Aardingscontinuïteit | ☒ Test DSI | ☒ Differentieelstroomrichting: werd verzegeld | |

Metingen

- | | |
|---|--|
| ☒ Aardingsweerstand: 9.43 Ohm | ☒ Algemeen isolatieniveau: 79.2 MOhm bij 500 V |
|---|--|

Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

W009 - Dit verslag dient toegevoegd te worden aan het elektrisch dossier van de bestaande installatie!
Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.
De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.
KEW 8126350: 80

Besluit

De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 20/12/2049

Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (5 pagina's)

 **KEA**
Digitaal ondertekend
22/12/2024
Mounier Chebil

De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

1. De goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
2. De geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;
3. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
4. Een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden aan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie overhandigd om deel uit te maken van het dossier van de elektrische installatie. Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen worden bewaard gedurende vijf jaar door voormeld erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1. Gedurende de voormelde periode, kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen mag een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.


Erkend Organisme
KEA vzw
Poolsewijnlaan 92a
9051 Gent
Tel.: 09 282 58 88
e-mail: info@keakeuringen.be
BE 0821.773.706

Chebil Mounier
20/02/2024


Plaats van de elektrische installatie
Naoufel Hadj Hassine
Van cromphoutstraat 27 9230 Wetteren

Installateur

p. 1/5
Eendraadschema
1 x 400V + N ~ 50Hz

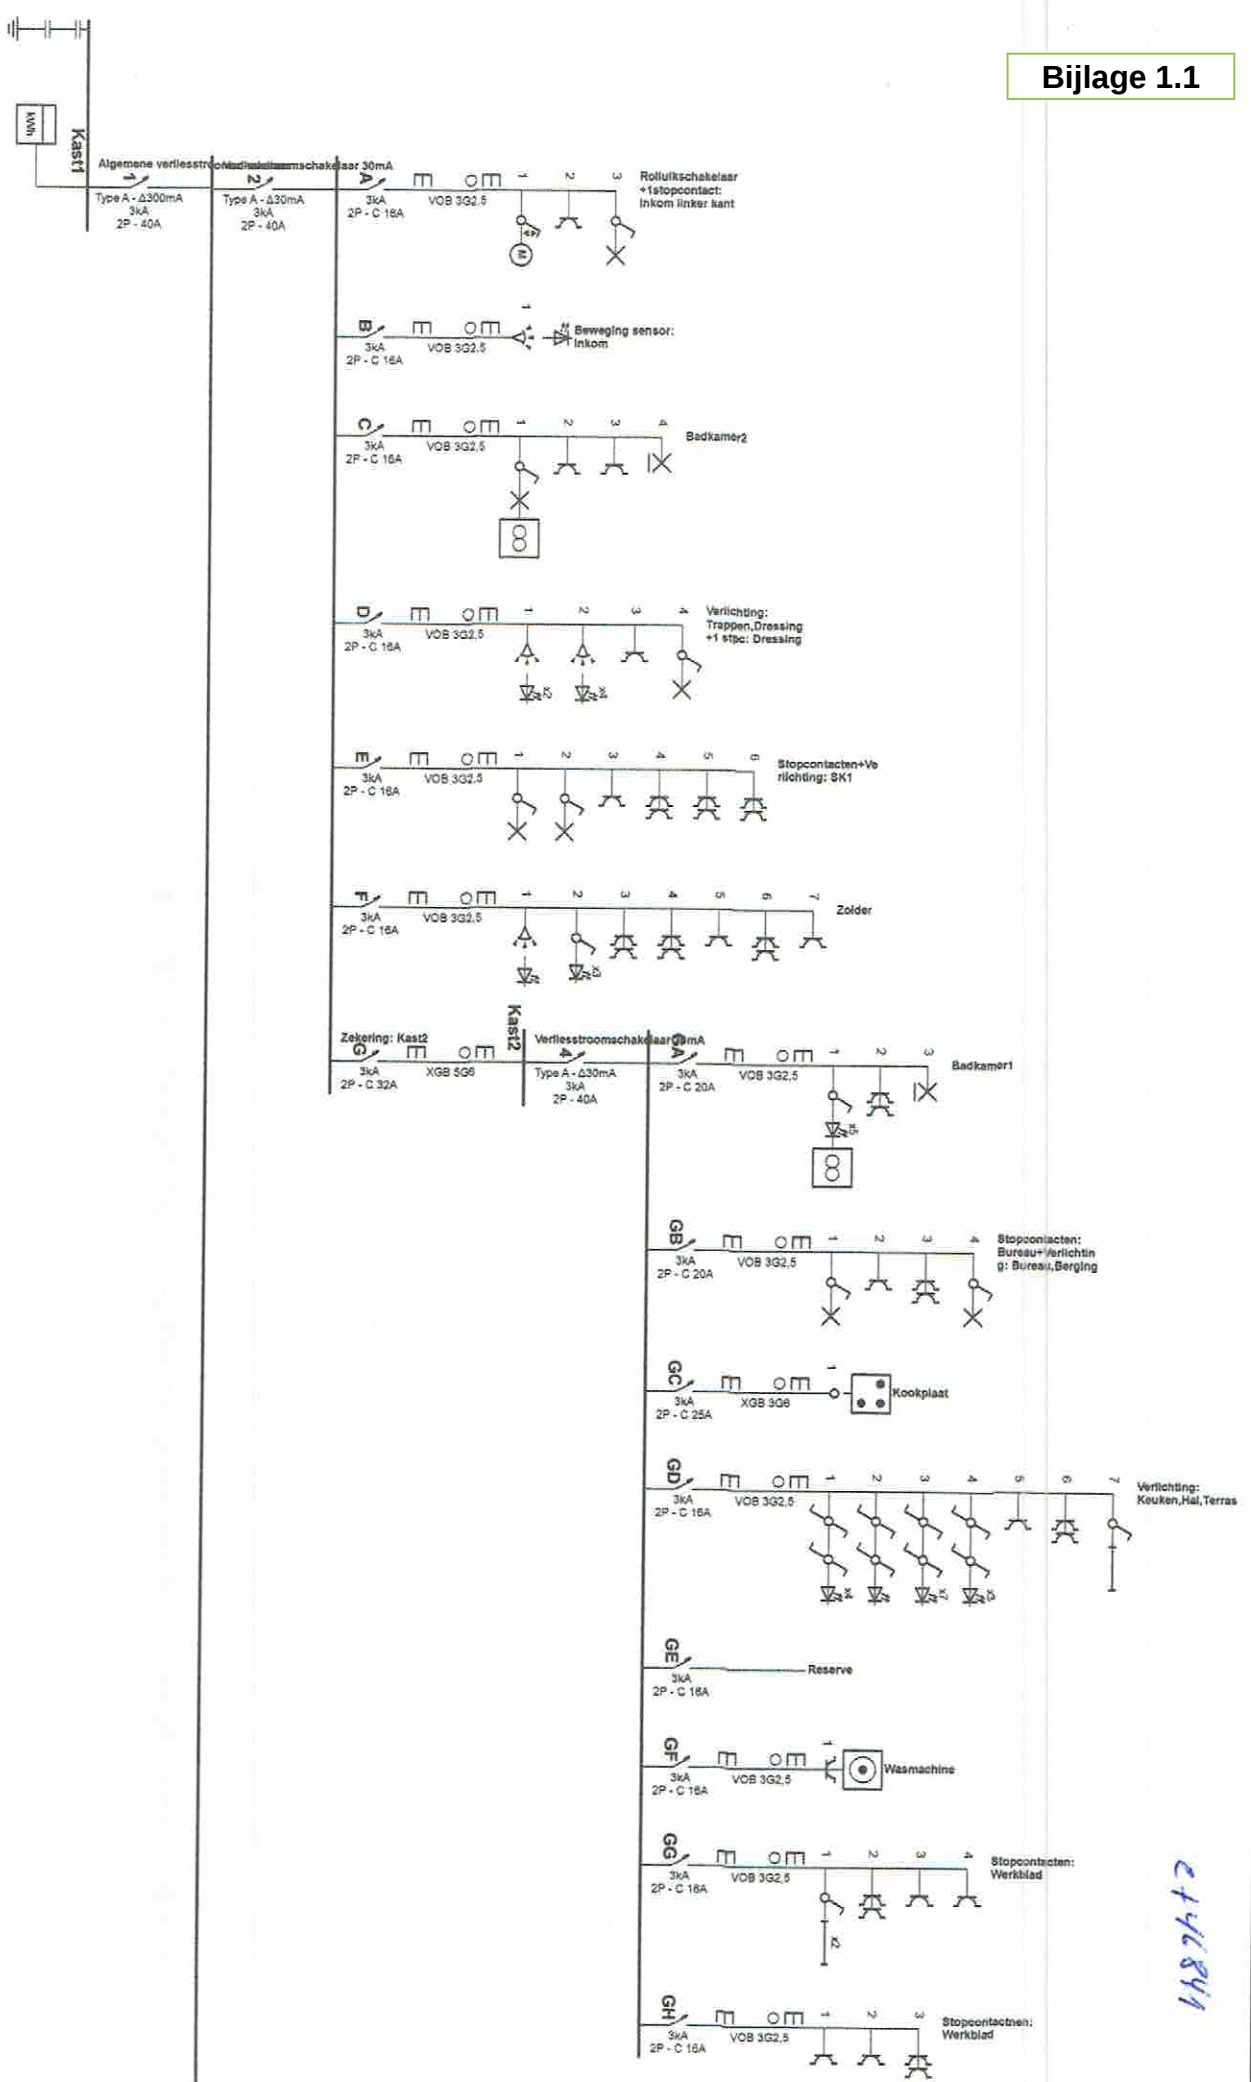

246841

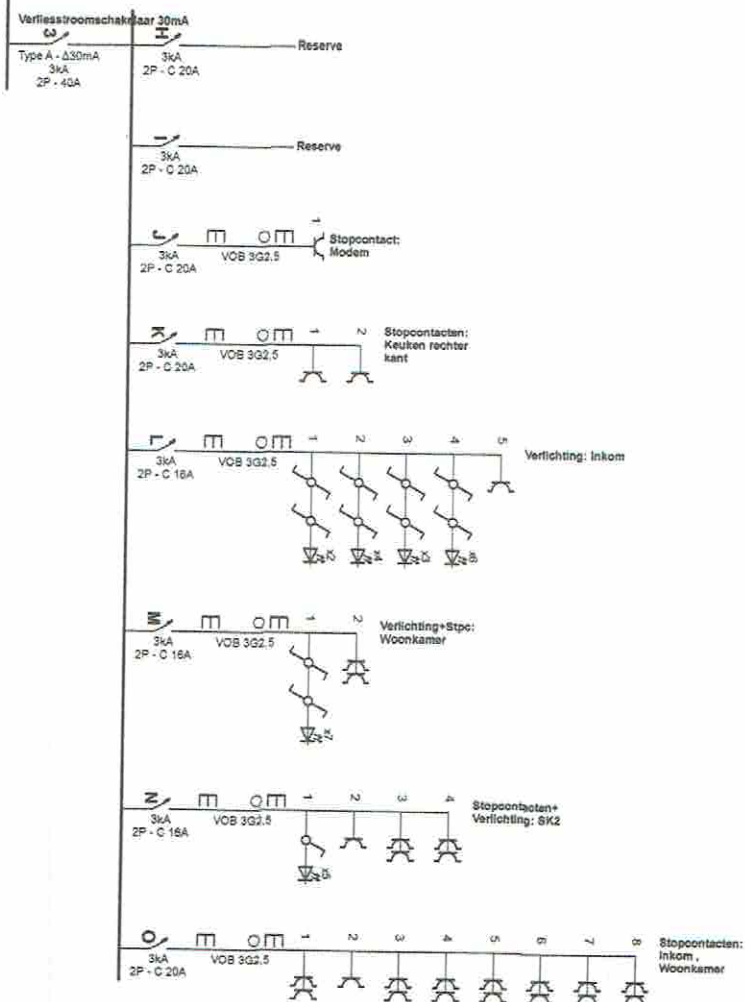

Erkend Organisme

KEA vzw

Poelsewijnlaan 92a

9051 Gent

Tel.: 09 282 58 88

e-mail: info@keakeuringen.be
BE 0821.773.706



Chebil Mounier

Plaats van de elektrische installatie

Nasoutel Hadj Hassine

Van crompoutstraat 27 9230 Wetteren

Installateur

p. 2/5

Eendraadschema

1 x 400V + N ~ 50Hz



P. 3/5


Situationschema

1 x 400V + N ~ 50Hz

KEA

1e Verdieping

Van cromphoutstraat 27 9230 Wetteren: Verdieping

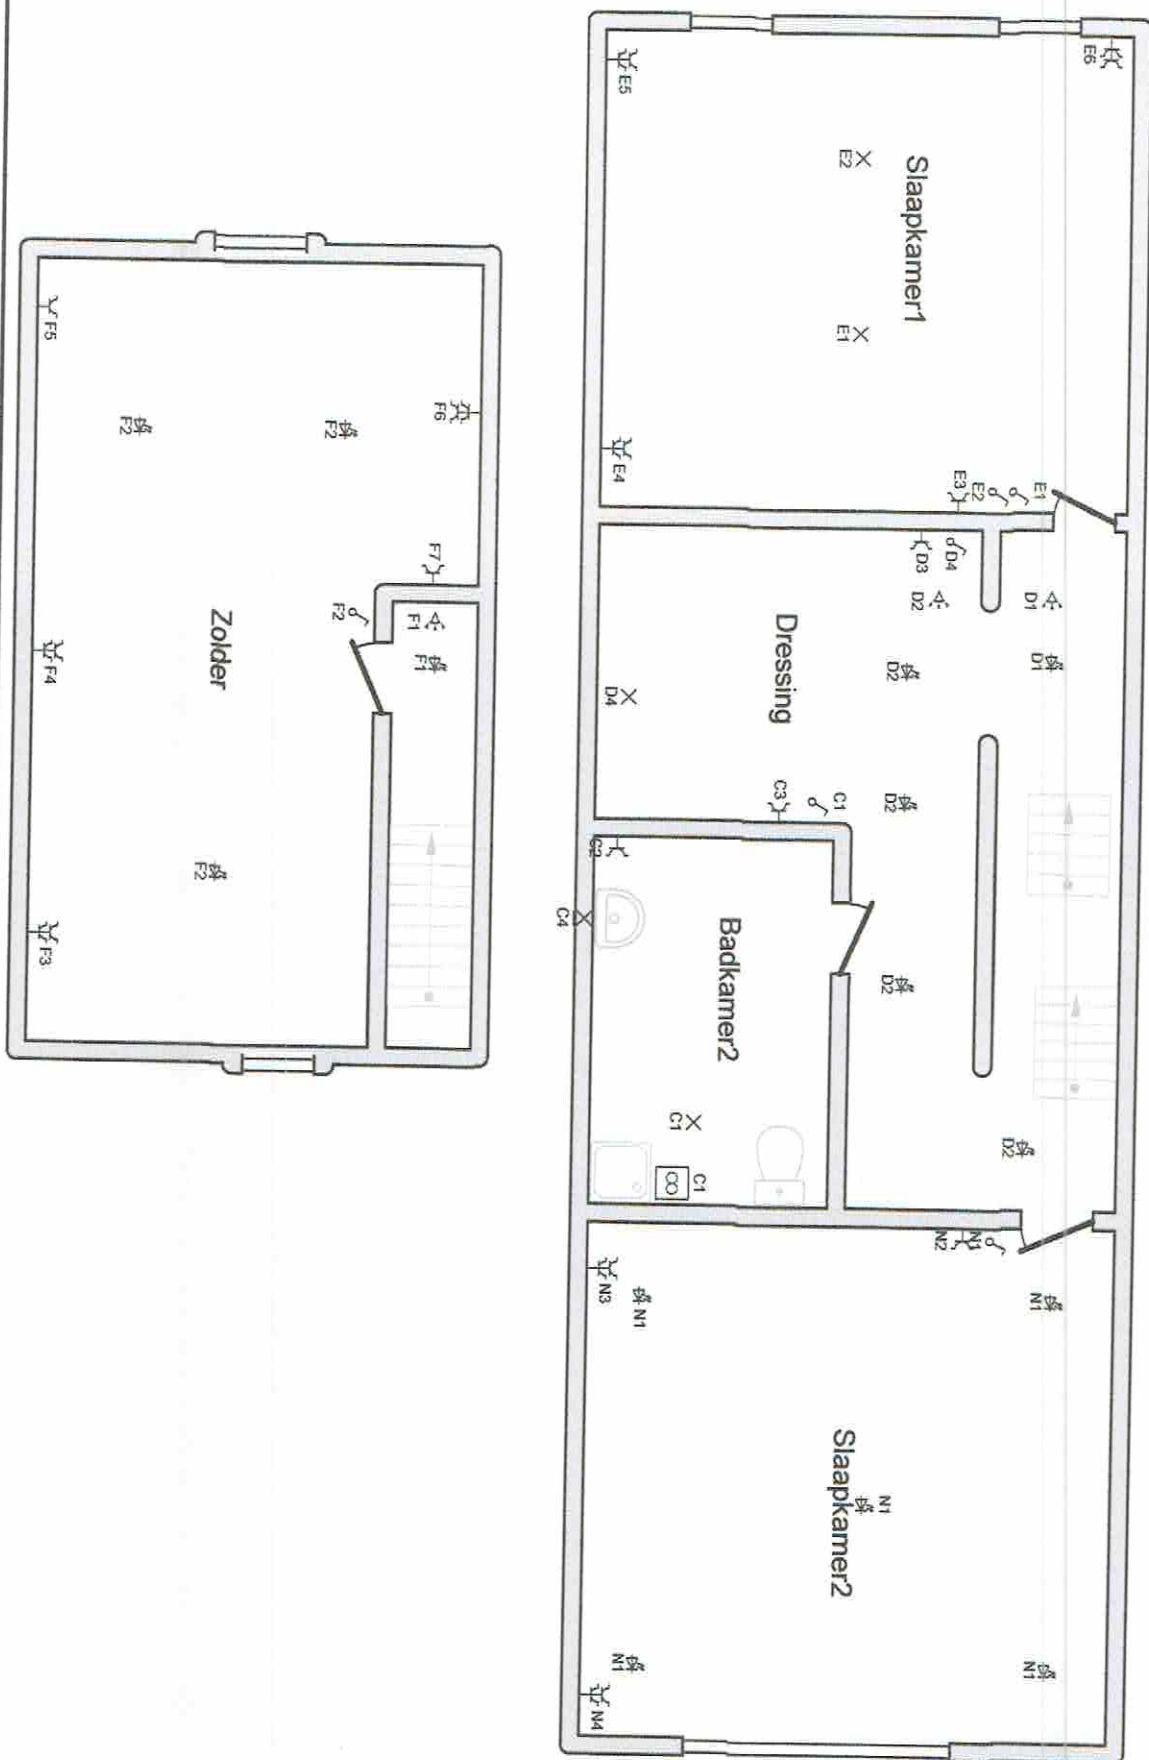

Erkend Organisme

KEA vzw

Poelsewijkstraat 92a

9051 Gent

Tel.: 09 282 58 88

e-mail: info@keakeuringen.be



Chebil Mounier

Plaats van de elektrische installatie
Maoutel Hadj Hassine
Van cromphoutstraat 27 9230 Wetteren

Installateur

p. 4/5

Situatieschema

1 x 400V + N ~ 50Hz

Bijlage 1.5

Kast1

Algemene verliesstroomschakelaar

Verliesstroomschakelaar 30mA

Rolluikschakelaar+1stopcontact: Inkom linker kant

Beweging sensor: Inkom

Badkamer2

Verlichting: Trappen, Dressing+1 stpc: Dressing

Stopcontacten+Verlichting: SK1

Zolder

Zekering: Kast2

Kast2

4 Verliesstroomschakelaar 30mA

GA Badkamer1

GB Stopcontacten: Bureau+Verlichting: Bureau, Berging

GC Kookplaat

GD Verlichting: Keuken, Hal, Terras

GE Reserve

GF Wasmachine

GG Stopcontacten: Werkblad

GH Stopcontacten: Werkblad

3 Verliesstroomschakelaar 30mA

H Reserve

I Reserve

J Stopcontact: Modem

K Stopcontacten: Keuken rechter kant

L Verlichting: Inkom

M Verlichting+Stpc: Woonkamer

N Stopcontacten+ Verlichting: SK2

O Stopcontacten: Inkom , Woonkamer

Erkend Organisme
KEA vzw

Poelbewinglaan 92a
9051 Gent

Tel.: 09 282 58 88

e-mail: info@keakeuringen.be
BE 0821.773.706



Chebil Mounier

KEA

Plaats van de elektrische installatie

Maoutel Hadj Hassine
Van cromphoutsstraat 27 9230 Wetteren

Installateur

p. 5/5
Lijst Kringen

1 x 400V + N ~ 50Hz